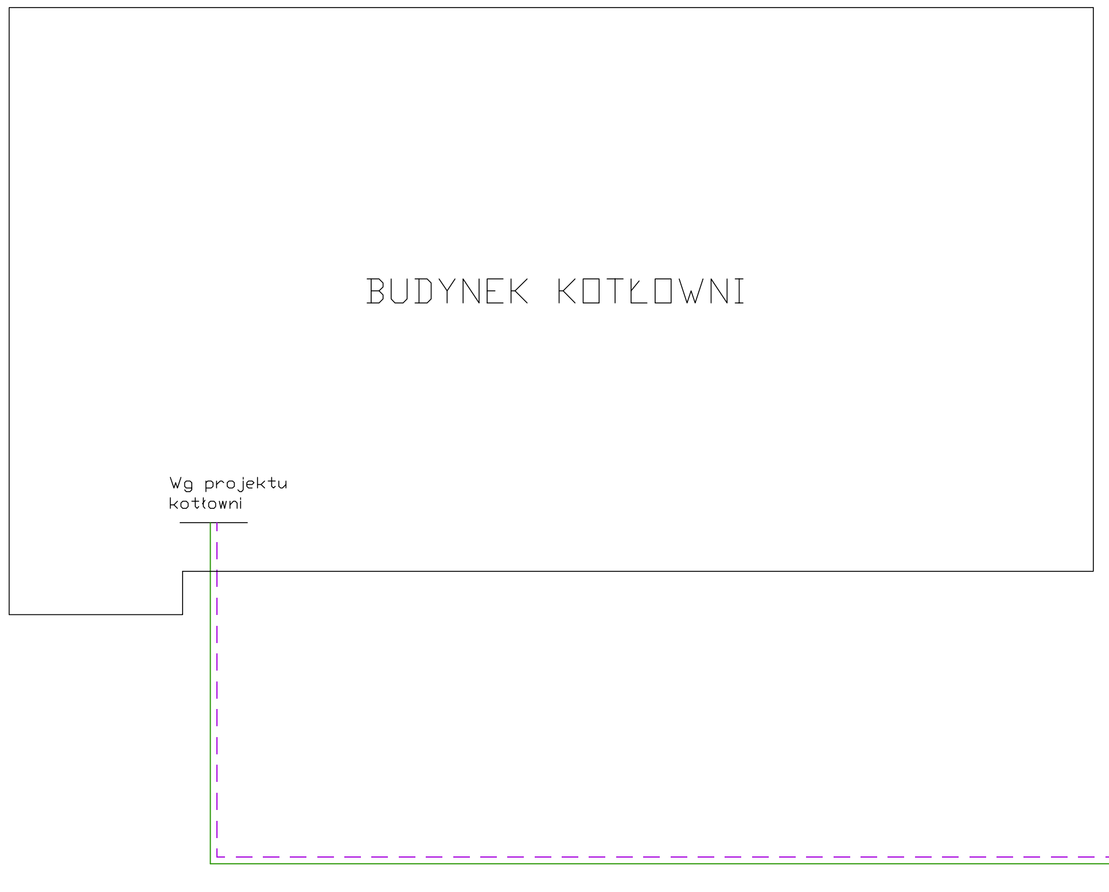

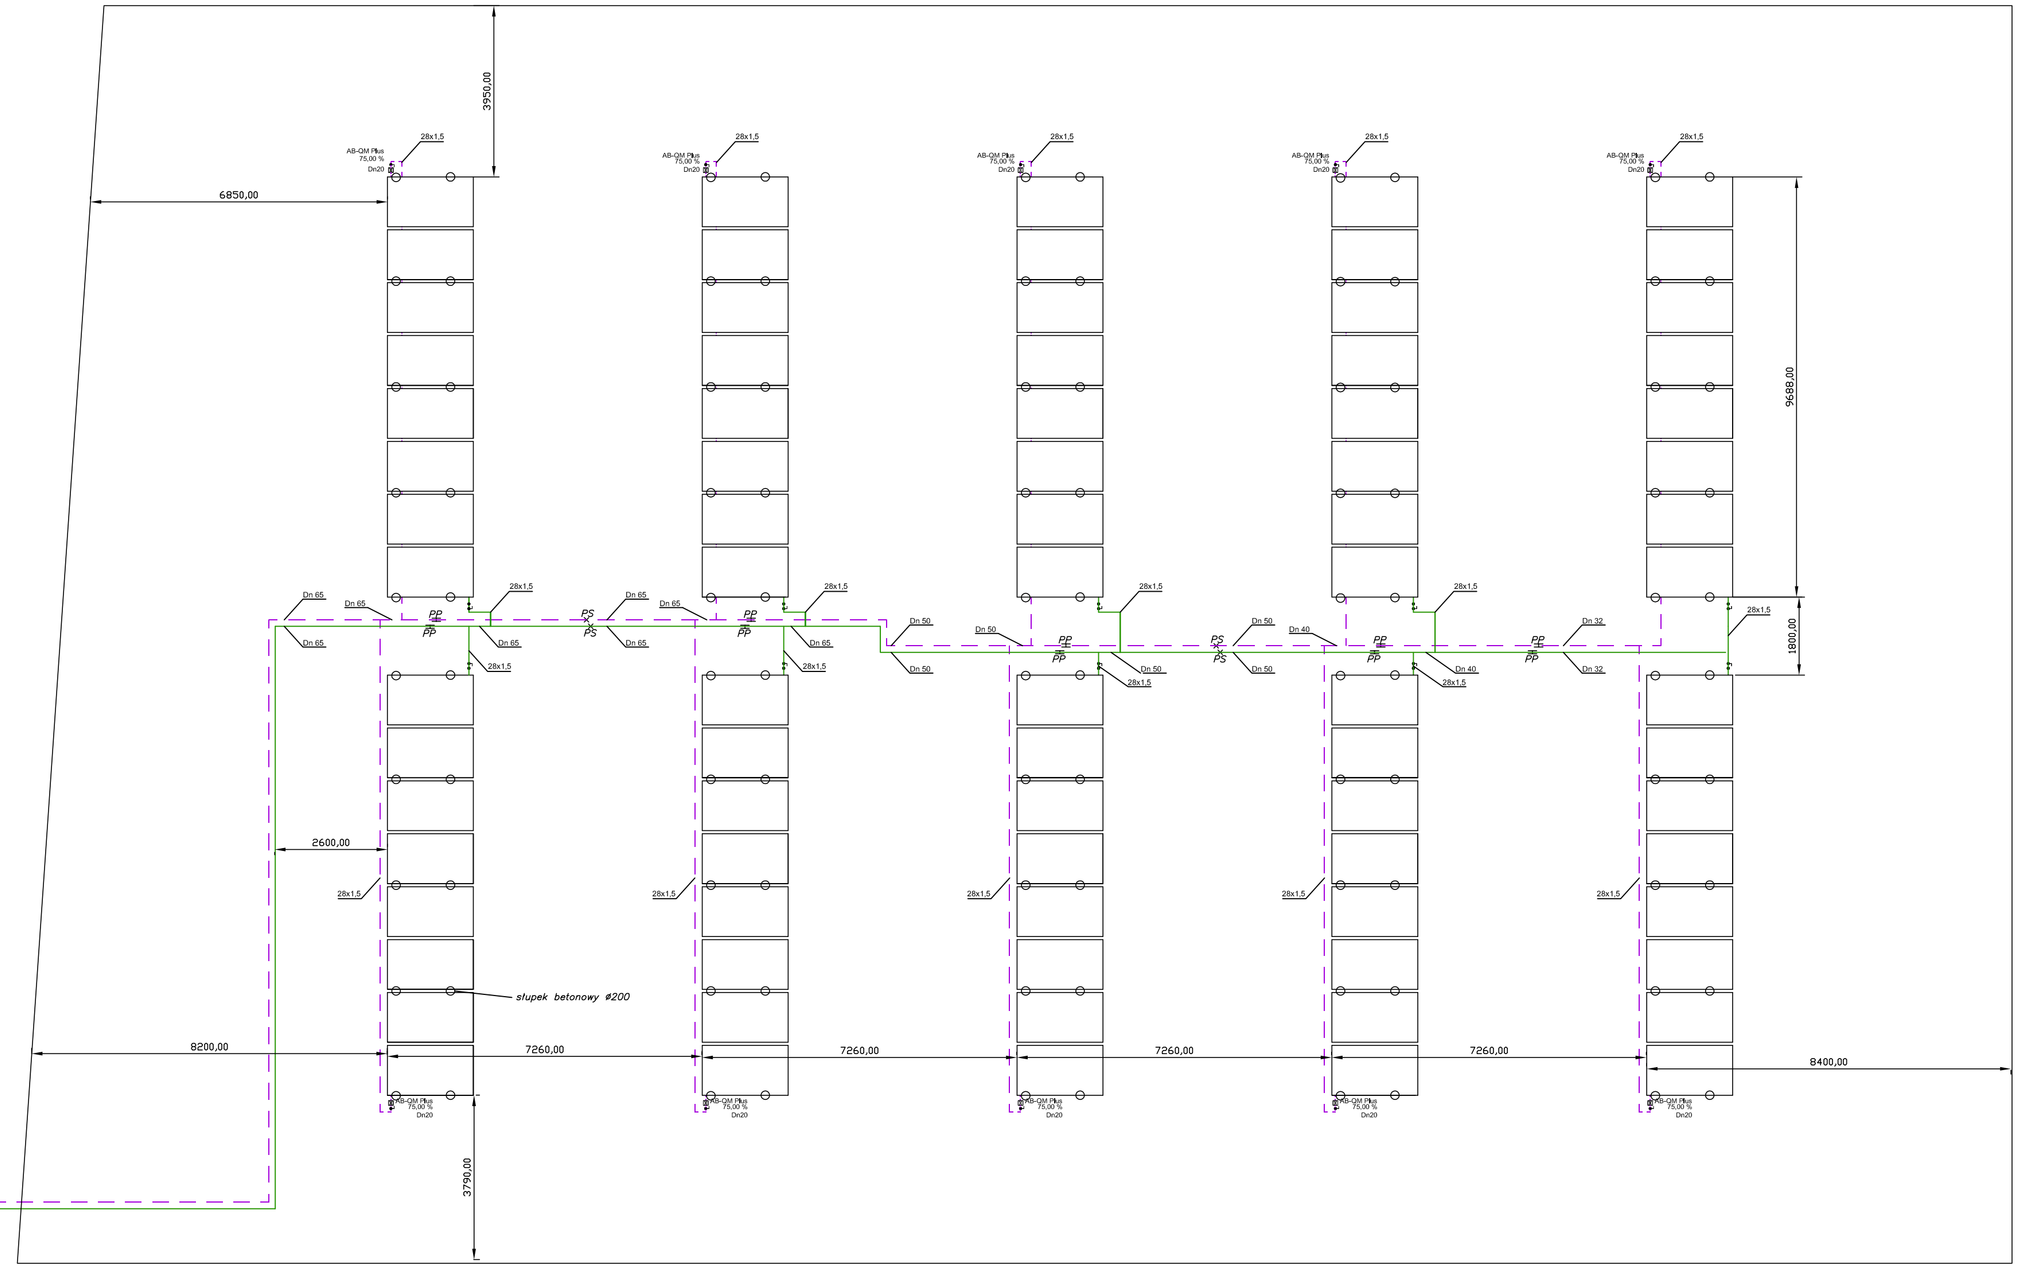

	odejście od baterii kolektorów słonecznych		zmiana kierunku 90	przejście rurociągu nad siecią kanalizacyjną ø200	zmiana kierunku 90	przejście rurociągu pod przewodem elektrycznym w rurze ochronnej ARSF 110	przejście rurociągu nad siecią wodociągową ø200	przejście rurociągu nad siecią kanalizacyjną ø200	przejście rurociągu nad siecią kanalizacyjną ø200	przejście rurociągu nad siecią kanalizacyjną ø200	przejście rurociągu nad siecią kanalizacyjną ø250	przejście rurociągu nad siecią kanalizacyjną ø200	przejście rurociągu nad siecią kanalizacyjną ø100	zmiana kierunku 90	wejście rurociągów do budynku kotłowni
rzędna terenu	192,45	192,45	192,43	192,42	192,42	192,38	192,32	192,26	192,25	192,23	192,22	192,17	192,10	192,08	192,03
przekrycie kanału cieplowniczego [m]	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,97	0,97	0,95	0,95	0,94	0,94	0,92	0,90	0,89	0,87
rzędna osi rurociągu – zasilanie glikolu	191,40	191,40	191,38	191,37	191,37	191,33	191,29	191,25	191,25	191,23	191,23	191,20	191,15	191,13	191,11
średnica rurociągu – zasilanie glikolu [mm]	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
rzędna osi rurociągu – powrót glikolu	191,40	191,40	191,38	191,37	191,37	191,33	191,29	191,25	191,25	191,23	191,23	191,20	191,15	191,13	191,11
średnica rurociągu – powrót glikolu [mm]	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
rzędna rurociągu znajdującego się w gruncie				190,08		191,58	190,62	189,49	189,56	189,10	189,08	191,01	188,73		
odległość pomiedzy punktami sieci [m]	0,39	2,56	7,02	6,11	5,02	7,99	7,50	1,00	2,49	0,99	6,01	9,00	4,01	6,59	0,00
długość [m]	66,68	66,29	63,73	56,71	50,60	45,58	37,59	30,09	29,09	26,60	25,61	19,60	10,60	6,59	0,00

neon
www.neon.new.pl
neon@neon.new.pl
Kolonia Borek ul. Przemysłowa 3
42-262 Poczesna
tel/fax + 48 34 324 51 61

Inwestor:	SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRZEWORSKU UL. SZPITALNA 16, 37-200 PRZEWORSK		
Temat:	Projekt wykonawczy technologii instalacji kolektorów słonecznych do wspomagania produkcji CWU w szpitalu w Przeworsku przy ul.Szpitalnej		
Opracował:	mgr inż. Wojciech Świerczyński		V / 2009
Projektował:	mgr inż. Wojciech Norberciak	SLK/1372/PWOS/06 SLK/IS/4603/07	V / 2009
Sprawdził:	mgr inż. Przemysław Bednarek	Nr 265/2000 SLK/IS/1240/02	V / 2009
Rzut i profil instalacji solarnej		Skala: 1:100	Nr rysunku 3