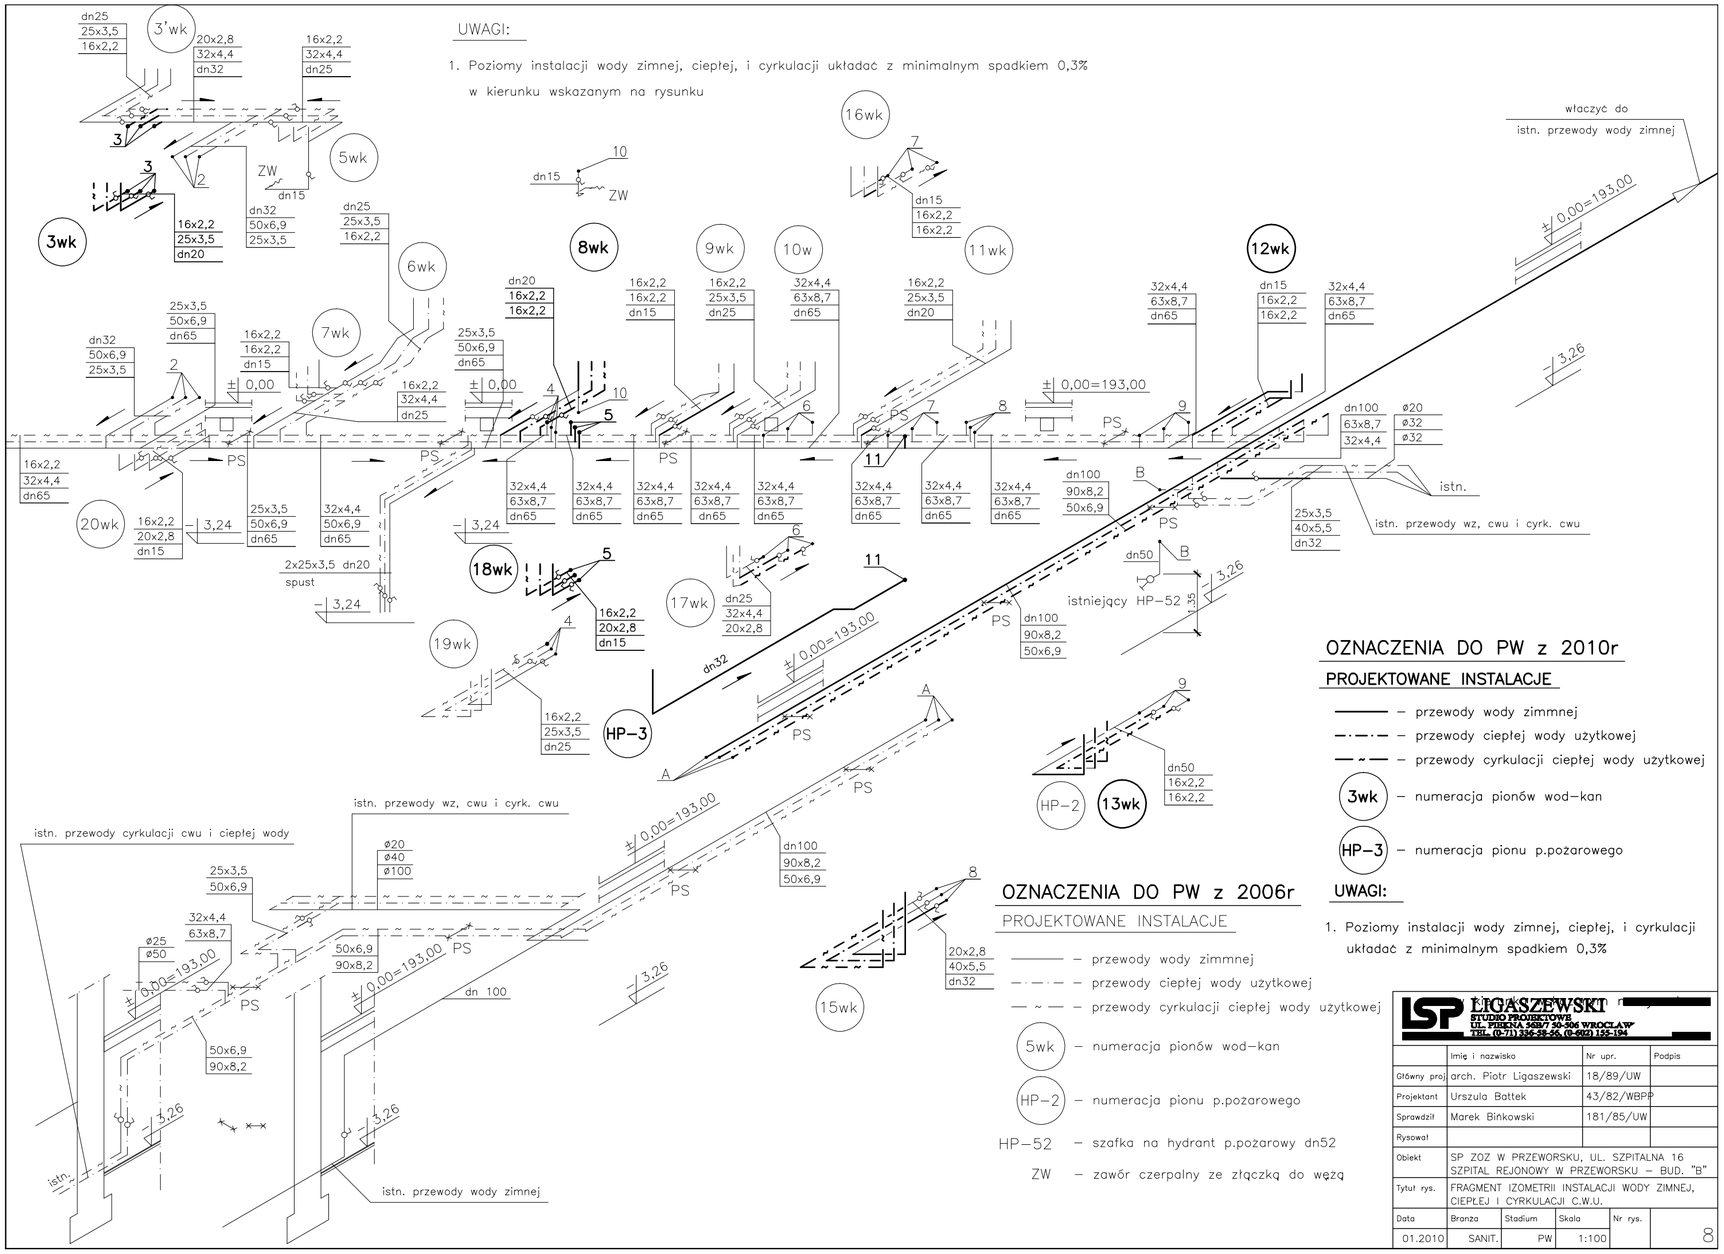

OZNACZENIA DO PW z 2010r

PROJEKTOWANE INSTALACJE

- ——— – przewody wody zimmnej
- —·—·— – przewody ciepłej wody użytkowej
- — ~ — – przewody cyrkulacji ciepłej wody użytkowej
- (3wk) – numeracja pionów wod–kan
- (HP–3) – numeracja pionu p.pożarowego

UWAGI:

1. Poziomy instalacji wody zimnej, ciepłej, i cyrkulacji układać z minimalnym spadkiem 0,3%

OZNACZENIA DO PW z 2006r

PROJEKTOWANE INSTALACJE

- ——— – przewody wody zimmnej
- —·—·— – przewody ciepłej wody użytkowej
- — ~ — – przewody cyrkulacji ciepłej wody użytkowej
- (5wk) – numeracja pionów wod–kan
- (HP–2) – numeracja pionu p.pożarowego
- HP–52 – szafka na hydrant p.pożarowy dn52
- ZW – zawór czerpalny ze złączką do węża

LIGASZEWSKI
STUDIO PROJEKTOWE
UL. FIRMA 56B/7 50-506 WROCŁAW
TEL. (0-71) 336-58-56, (0-602) 155-194

	Imię i nazwisko	Nr upr.	Podpis
Główny proj.	arch. Piotr Ligaszewski	18/89/UW	
Projektant	Urszula Battek	43/82/WBPP	
Sprawdził	Marek Bińkowski	181/85/UW	
Rysował			

Obiekt	SP ZOZ W PRZEWORSKU, UL. SZPITALNA 16 SZPITAL REJONOWY W PRZEWORSKU – BUD. "B"
Tytuł rys.	FRAGMENT IZOMETRII INSTALACJI WODY ZIMNEJ, CIEPŁEJ I CYRKULACJI C.W.U.

Data	Branża	Stadium	Skala	Nr rys.
01.2010	SANIT.	PW	1:100	8