OZNACZENIE		D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D11	D12	D13
NAZWA ELEMENTU		DRZWI WEWNĘTRZNE	DRZWI WEWNĘTRZNE	DRZWI WEWNĘTRZNE	DRZWI WEWNĘTRZNE	DRZWI WEWNĘTRZNE	DRZWI WEWNĘTRZNE	DRZWI WEWNĘTRZNE	DRZWI WEWNĘTRZNE	DRZWI WEWNĘTRZNE	DRZWI WEWNĘTRZNE	DRZWI WEWNĘTRZNE	DRZWI WEWNĘTRZNE	DRZWI WEWNĘTRZNE
MATERIAŁ		DREWNIANE	DREWNIANE	DREWNIANE	DREWNIANE	DREWNIANE	DREWNIANE	DREWNIANE	DREWNIANE	DREWNIANE	DREWNIANE	DREWNIANE	DREWNIANE	DREWNIANE
SCHEMAT														
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	S	80	90	90	90	90	90	90	90	90	100	110	110	110
	H	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
WYMIARY OTWORU W ŚCIANIE	So	88	98	98	98	98	98	98	98	98	108	118	118	118
	Ho	206	206	206	206	206	206	206	206	206	206	206	206	206
TYP OŚCIEŻNICY		1xE	1xB+3xC	1xSk+1xB+13xC	1xC	1xC	2xC	3xC+2xSk	1xA+3xC	1xA+2xC	1xC	1xB+1xSk	1xB+1xC+1xD	1xC+1xF
KIERUNEK OTWIERANIA		LEWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	LEWE	LEWE	PRAWE
PARTER		1	2	6	1	1	1	5	3	2	1	1	3	2
1 PIĘTRO			2	9			1		1	1		1		
SUMA		1	4	15	1	1	2	5	4	3	1	2	3	2
UWAGI		DRZWI ZAMYKANE NA KLUCZ. NA DOLE – KRATKA NAWIEWNA;	DRZWI ZAMYKANE NA KLUCZ. SAMOZAMYKACZ W POM.1.04	DRZWI ZAMYKANE NA KLUCZ. SAMOZAMYKACZE W POM. NR 1.03, 1.04, 1.06, 1.07, 1.08, 1.16 (6 SZTUK)	DRZWI ZAMYKANE NA KLUCZ. OKIENKA ZE SZKŁEM ORNAMENTOWYM BEZPIECZNYM;	DRZWI ZAMYKANE NA KLUCZ. OKIENKA ZE SZKŁEM ORNAMENTOWYM BEZPIECZNYM;	NA DOLE – KRATKA NAWIEWNA. DRZWI Z SAMOZAMYKACZEM, ZAMYKANE NA KLUCZ.	NA DOLE – KRATKA NAWIEWNA. DRZWI Z SAMOZAMYKACZEM W POM NR 0.08, 0.25, 0.32 ZAMEK ŁAZIENKOWY W POM. 0.08 POZOSTAŁE DRZWI ZAMYKANE NA KLUCZ.	U DOŁU – KRATKA NAWIEWNA, U GÓRY –OKIENKO ZE SZKŁEM ORNAMENTOWYM BEZPIECZNYM; ZAMEK ŁAZIENKOWY	U DOŁU – KRATKA NAWIEWNA, U GÓRY –OKIENKO ZE SZKŁEM ORNAMENTOWYM BEZPIECZNYM; ZAMEK ŁAZIENKOWY	DRZWI Z WKŁADKĄ PATENTOWĄ.	DRZWI ZAMYKANE NA KLUCZ; DRZWI DO POM. BIUROWEGO NA 1 PIĘTRZE – ZAMEK ANTYPANICZNY Z FUNKCJĄ "B" I SAMOZAMYKACZEM	DRZWI ZAMYKANE NA KLUCZ; POZIOMY ODBÓJ SZEROKOŚCI MINIMUM 20cm (OBUSTRONNY)	DRZWI Z SAMOZAMYKACZEM I MOŻLIWOŚCIĄ PRZYBLOKOWANIA W POZYCJI OTWARTEJ. W POM. 0.27 ZAMEK ŁAZIENKOWY. NA DOLE – KRATKA NAWIEWNA; POZIOMY ODBÓJ SZEROKOŚCI MINIMUM 20cm (OBUSTRONNY).

OZNACZENIE		DF1	DF2	DF3	P1	P2	P3	P4	P5	P6	D16
NAZWA ELEMENTU		DRZWI WEWNĘTRZNE	DRZWI WEWNĘTRZNE	DRZWI WEWNĘTRZNE	DRZWI PRZESUWNE HERMETYCZNE	DRZWI PRZESUWNE HERMETYCZNE	DRZWI PRZESUWNE	DRZWI PRZESUWNE	DRZWI PRZESUWNE	DRZWI PRZESUWNE	DRZWI PRZESUWNE
MATERIAŁ		DREWNIANE	DREWNIANE	DREWNIANE	WYKOŃCZENIE LAMINATEM	WYKOŃCZENIE LAMINATEM	DREWNIANE	DREWNIANE	DREWNIANE	DREWNIANE	DREWNIANE
ODPORNOŚĆ OGNIOWA		EI–60	EI–60	EI–60							
SCHEMAT					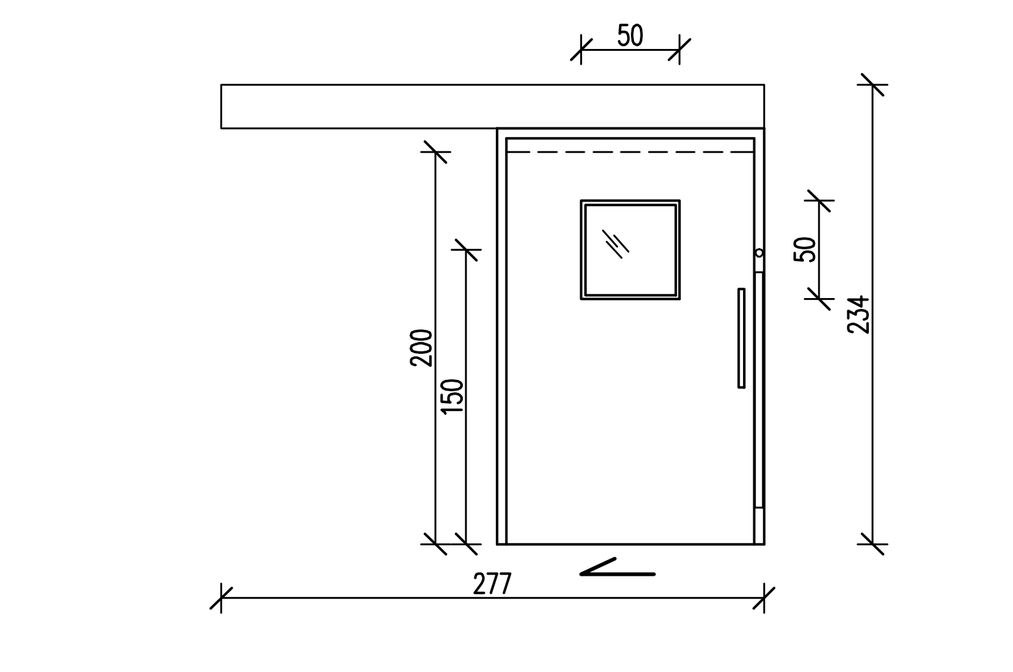	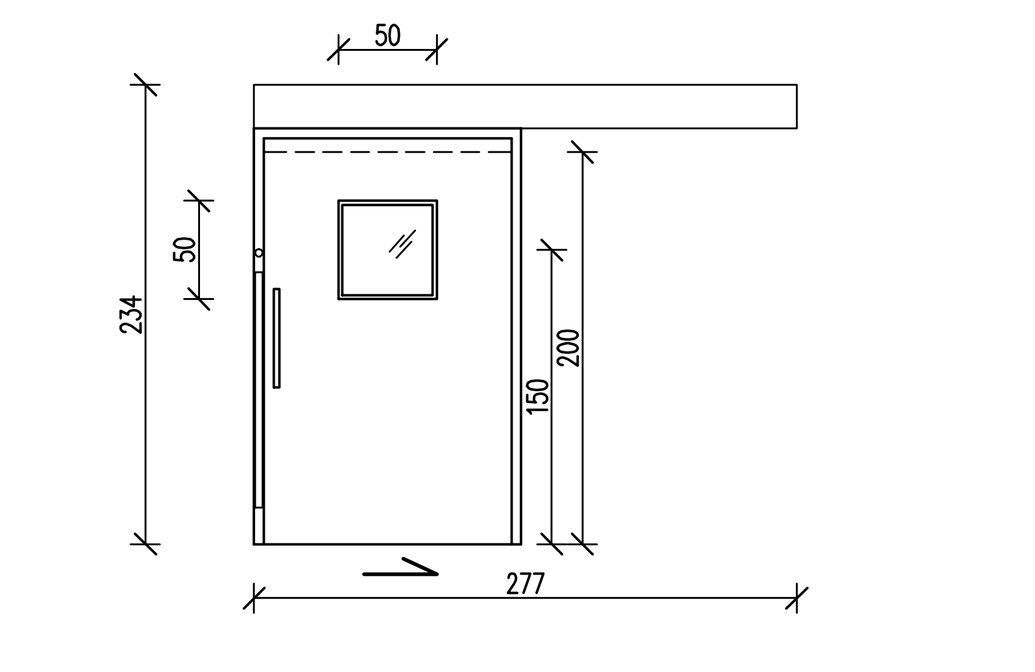					
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	S	90	90	110	120	120	90	90	90	100	110
	H	90	200	200	200	200	200	200	200	200	200
WYMIARY OTWORU W ŚCIANIE	So	100	100	120	136	136	108	108	108	118	128
	Ho	95	205	205	203	203	203	203	203	203	203
TYP OŚCIEŻNICY		STALOWA NAROŻNA	1xSo18	1xSo18	4x SYSTEMOWA	4x SYSTEMOWA	1x SYSTEMOWA	2x SYSTEMOWA	3x SYSTEMOWA	1x SYSTEMOWA	1x SYSTEMOWA
KIERUNEK OTWIERANIA		PRAWE	PRAWE	LEWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	PRAWE	LEWE	PRAWE
PARTER		–	–	1	–	–	1	1	1		1
1 PIĘTRO		1	1	–	4	4		1	2	1	
SUMA		1	1	1	4	4	1	2	3	1	1
UWAGI		ZAMYKANE NA ZAMEK PATENT., Z SAMOZAMYKACZEM. KLAMKA TYLKO OD STRONY POM. NR 1.03 (ŚLUZA)	ZAMYKANE NA ZAMEK PATENT., Z SAMOZAMYKACZEM,	ZAMYKANE NA ZAMEK PATENT., Z SAMOZAMYKACZEM. POZIOMY ODBÓJ SZEROKOŚCI MINIMUM 20cm (OBUSTRONNY)	DRZWI DO SAL OPERACYJNYCH – PRZESUWNE, HERMETYCZNE, OTWIERANE AUTOMATYCZNIE URUCHAMIANE PRZYCISKOWO I DŹWIGNIĄ ŁOKCIOWĄ U GÓRY KWADRATOWE OKIENKO ZE SZKŁA BEZPIECZNEGO. WYPOSAŻONE W: CZUJNIK OBECNOŚCI, BATERIĘ ZASILANIA AWARYJNEGO, UZIEMIENIE SKRZYDŁA I OŚCIEŻNICY.	DRZWI DO SAL OPERACYJNYCH – PRZESUWNE, HERMETYCZNE, OTWIERANE AUTOMATYCZNIE URUCHAMIANE PRZYCISKOWO I DŹWIGNIĄ ŁOKCIOWĄ U GÓRY KWADRATOWE OKIENKO ZE SZKŁA BEZPIECZNEGO. WYPOSAŻONE W: CZUJNIK OBECNOŚCI, BATERIĘ ZASILANIA AWARYJNEGO, UZIEMIENIE SKRZYDŁA I OŚCIEŻNICY.	DRZWI PRZESUWANE NAŚCIENNE; ZAMYKANE NA KLUCZ. PROWADNICA Z MOŻLIWOŚCIĄ DEZYNFEKCJI.	DRZWI PRZESUWANE NAŚCIENNE; ZAMYKANE NA KLUCZ. PROWADNICA Z MOŻLIWOŚCIĄ DEZYNFEKCJI.	DRZWI PRZESUWANE NAŚCIENNE; WYPOSAŻONE W ZAMEK ŁAZIENKOWY; PROWADNICA Z MOŻLIWOŚCIĄ DEZYNFEKCJI. NA DOLE – KRATKA NAWIEWNA;	DRZWI PRZESUWANE NAŚCIENNE; ZAMYKANE NA KLUCZ. PROWADNICA Z MOŻLIWOŚCIĄ DEZYNFEKCJI.	DRZWI PRZESUWANE PROWADNICA Z MOŻLIWOŚCIĄ DEZYNFEKCJI. POZIOMY ODBÓJ O SZEROKOŚCI MINIMUM 20cm (OBUSTRONNY).

OZNACZENIA:

A – OŚCIEŻNICA STALOWA REGULOWANA DO ŚCIANY O GRUBOŚCI 10cm

B – OŚCIEŻNICA STALOWA REGULOWANA DO ŚCIANY O GRUBOŚCI 12–14cm

C – OŚCIEŻNICA STALOWA REGULOWANA DO ŚCIANY O GRUBOŚCI 15–16cm

D – OŚCIEŻNICA STALOWA REGULOWANA DO ŚCIANY O GRUBOŚCI 18cm

E – OŚCIEŻNICA STALOWA REGULOWANA DO ŚCIANY O GRUBOŚCI 20–22cm

F – OŚCIEŻNICA STALOWA REGULOWANA DO ŚCIANY O GRUBOŚCI 24cm

Sk– OŚCIEŻNICA STALOWA KĄTOWA

So18 – OŚCIEŻNICA STALOWA OBEJMUJĄCA DO ŚCIANY MUROWANEJ GRUBOŚCI 18cm

UWAGI:

MONTAŻ DRZWI I OŚCIEŻNIC MA UMOŻLIWIAĆ OTWARCIE DRZWI O KĄT WIĘKSZY NIŻ 90° (WYŁOŻENIE NA ŚCIANĘ).

SKRZYDŁA DRZWIOWE W KOLORZE BIAŁYM KOLOR ODBOJÓW – DO UZGODNIENIA W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO

WSZYSTKIE WYMIARY OTWORÓW NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE PRZED WBUDOWANIEM ELEMENTÓW.

DRZWI PRZSUWNE ZAMONTOWAĆ PRZED WYKOŃCZENIEM OTWORÓW W ŚCIANKACH GIPS.–KARTON.

WYMIARY PODANO W CENTYMETRCH.

PARAMETRY TECHNICZNE DRZWI POŻAROWYCH SKORELOWAĆ Z ROZWIĄZANIAMI KATALOGOWYMI PRODUCENTA

KRAWĘDZIE OSCIEŻY W ŚCIANKACH G–K WYMAGAJĄ WZMOCNIENIA DODATKOWYMI PROFILAMI STALOWYMI ZGODNIE Z UWAGAMI W OPISIE TECHNICZNYM

ZAMOCOWANIE POMIĘDZY STROPAMI GÓRNYM I DOLNYM OŚCIEŻNIC DRZWI DO SAL OPERACYJNYCH – WYKONAĆ WEDŁUG DYSPOZYCJI PRODUCENTA DRZWI PO UZGODNIENIU Z NADZOREM AUTORSKIM.

LSP LIGASZEWSKI

	Imię i nazwisko	Nr upr.	Podpis
Główny proj.	arch. Piotr Ligaszewski	18/89/UW	
Projektant	arch. Barbara Trznadel	123/97/UW	
Sprawdził			
Rysował			
Obiekt	SP ZOZ W PRZEWORSKU, UL. SZPITALNA 16 SZPITAL REJONOWY W PRZEWORSKU – BUD. "B"		
Tytuł rys.	ZESTAWIENIE DRZWI WEWNĘTRZNYCH RYSUNEK ZAMIENNY		

Data	Branża	Stadium	Skala	Nr rys.
01.2010	ARCH	PW–1	1:50	10