


RZUT PIĘTRA 1 - SEGMENT A

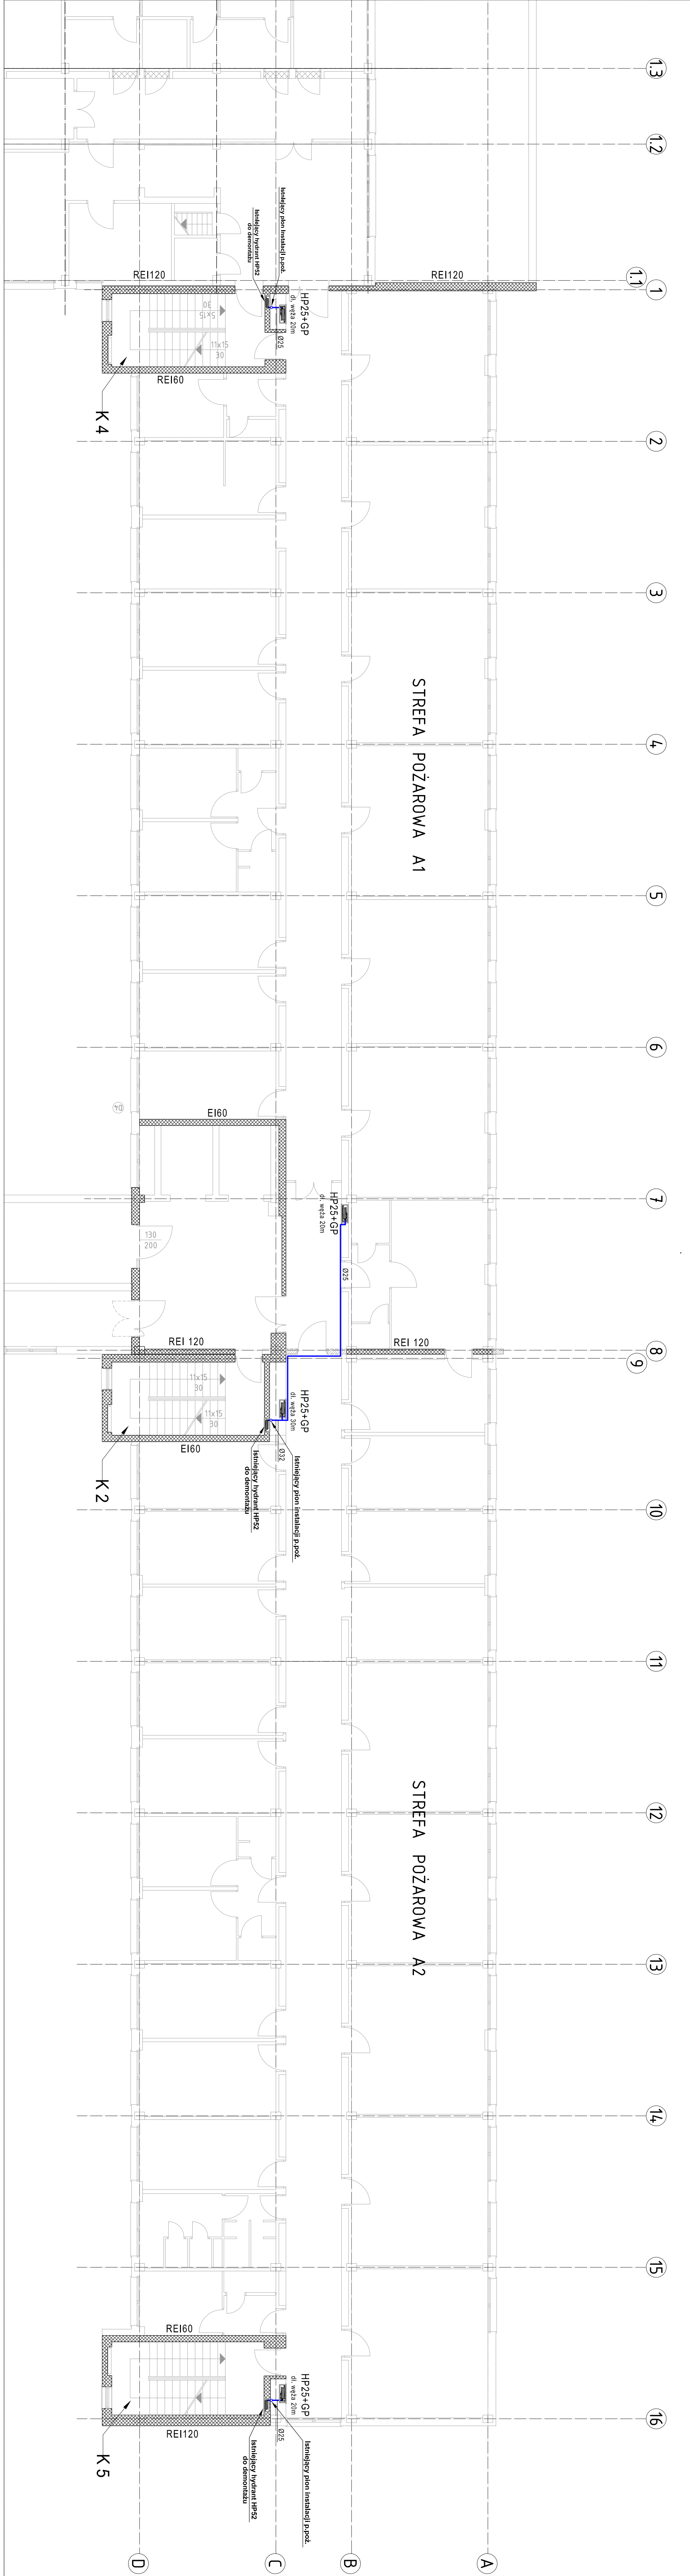

OZNACZENIA

	Projektowana instalacja p.poż.
025	Strefka przewodu instalacji p.poż. z rur stalowych
HP25+GP	Hydrant przeciwpożarowy z zaworem o średnicy 025
	Istniejącym miejscem na gashicę podłogową

UWAGI

1. Z uwagi na charakter robót niewykuszona jest kolizja z istniejącymi instalacjami znajdującymi się w ścianach. Z tego względu usytuowanie szafki hydrantowej może nieznacznie ulec przesunięciu.
2. Istniejące przewody instalacji wododostawowej wykonane z rur PE, nie gwarantujemy ich odporności na działanie ognia z wężary mineralnej do EI60

ARROT biuro projektowe
"A R P O T"
biuro projektowe
K.Groszalski, K.Potocki Sp.J.
ul. Krzeszowska 68, 23-400 Biłgoraj
tel./fax 084 686 45 92, e-mail: arpot@arpot.pl

Investor
SPZOZ Szpital Rejonowy w Przeworsku
ul. Szpitalna 16
37-200 Przeworsk

TEMAT
PRZEBUDOWA SEGMENTU "A" BUDYNKU SZPITALA
REJONOWEGO W PRZEWORSKU POD KĄTEM
SPEŁNIENIA AKTUALNE OBOWIAZUJĄCYCH
PRZEPISÓW PRZECIWOPOŻAROWYCH

Tytuł rysunku
RZUT PIĘTRA 1 -
INSTALACJI HYDRANTOWEJ

Nr zlecenia	Skala rys.	Strona	Status
61/2013	1:100	SANITARNY	PBW

Wytyczne	Imię, Nazwisko, Nr uprawnień	Podpis
Projektant	mgr inż. Katarzyna Groszalska	
Sprawdzający	mgr inż. Katarzyna Zakrzewska	
Weryfikujący	mgr inż. Katarzyna Zakrzewska	

Data opracowania	Nr rys.	S-4
12/2013		