


WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DLA BUDOWY PRZYŁĄCZA KAN

Znak: **18/2020**

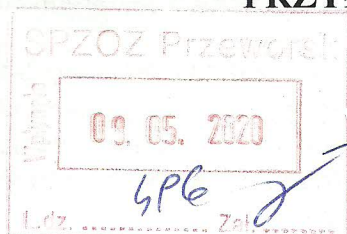

Przeworsk, dnia 05.05.2020 r.

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRZEWORSKU UL. SZPITALNA 16, 37-200 PRZEWORSK

W związku ze zleceniem z dnia 07.04.2020 r., Przeworska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. w Przeworsku informuje, że odprowadzenie ścieków z istniejącej przepompowni ścieków, która położona jest przy ul. Szpitalnej dz. nr **4577/2**. w Przeworsku należy projektować według następujących zasad:

I. TECHNICZNE WARUNKI PRZYŁĄCZENIA:

1. Miejsce włączenia przyłącza kanalizacji sanitarnej: istniejący kanał sanitarny Ø300 dz. nr **242/4** o rzędnych studni **183,87/182,50** obr. ew. nr 1w miejscowości Przeworsk

II. PARAMETRY ZWIĄZANE Z PRZYŁĄCZENIEM ISTNIEJĄCEJ PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW DO SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ:

- Trasę oraz sposób włączenia przepompowni ścieków określi projektant.
- Odcinek kanalizacji sanitarnej należy wykonać wg. obowiązujących norm.
- Na odcinek przekraczający rzekę Mleczkę, należy uzyskać zgodę właściwych organów. Odcinek rury przewodowej należy zabezpieczyć rurą ochronną PE100 SDR11 PN16 zabezpieczoną na końcach manszetą. Na połączeniu odcinaka należy zaprojektować studnie betonowe klasy betonu C35/45, wytrzymałość betonu MIN 40 Mpa.
- Odcinek rurociągu przewodowego kanalizacji sanitarnej należy wykonać z rur PE 10 SDR 17 PN10 wraz z płozami dystansowymi
- Na odcinku przed wlotem do pompowni ścieków, należy zaprojektować kratę kosзовą mechaniczną o rozstawie prętów 30 mm w celu wyłapywania zanieczyszczeń wielkogabarytowych mogących uszkodzić pompy.
- Na odcinku za przepompownią ścieków należy zaprojektować przepływomierz w celu opomiarowania ilości przepływu ścieków.
- Jakość ścieków i max ładunki zanieczyszczeń określa umowa o odprowadzanie ścieków.

III. ODNOŚNIE WYKONAWSTWA:

1. Budowa przyłączy wymaga sporządzenia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapie jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
2. Projekt przyłącza sporządzony na mapie do celów projektowych wraz ze wszystkimi niezbędnymi zgodami oraz rysunkami szczegółowymi należy zgłosić do uzgodnienia w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji PGK (jeden egzemplarz projektu pozostaje w PGK).
3. W związku z potrzebą wyeliminowania zagrożeń wynikających z możliwej kolizji między usytuowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu, inwestor lub projektant złoży do Starosty Przeworska wnioszek o objęcie projektu naradą koordynacyjną projektowanych przyłączy. O sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej Wnioskodawca zostanie powiadomiony przez Starostwo Powiatowe.
4. Projekt powinien zawierać pisemne zgody właścicieli sąsiednich działek na wejście w teren oraz na umieszczenie w nich przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych.
5. Pisemne zgłoszenie rozpoczęcia robót wraz z określeniem wykonawcy.

6. Pisemne zgłoszenie zakończenia robót i ustalenia terminu odbioru.
7. Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej (wersja papierowa i elektroniczna) oraz dostarczenie jej do PGK Sp. z o.o.
8. Włączenie do sieci kanalizacji sanitarnej należy wykonać pod nadzorem służb technicznych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji PGK Sp. z o.o.
9. Przyłącz kanalizacyjny może wykonać odpłatnie Zakład Wodociągów i Kanalizacji PGK Sp. z o.o.
10. Odbiór końcowy i dopuszczenie do eksploatacji przez PGK Sp. z o.o. potwierdzone będzie stosownym protokołem wystawionym przez PGK Sp. z o.o.
11. **Przyłącz kanalizacji sanitarnej należy zgłaszać do odbioru przed zasypaniem. Zasypane przyłącza nie będą odbierane!**
12. Podpisanie umowy na świadczenie usług oraz uruchomienie przyłączy może nastąpić po dostarczeniu pisemnego wniosku o zawarcie umowy oraz wszystkich wymaganych dokumentów tj. dokumentacji projektowej przyłączy i sieci zawierającej umowy na wejście na działki sąsiednie oraz umieszczenie w nich urządzeń wod.-kan., protokołu odbioru robót oraz inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

IV. USTALA SIĘ GRANICE STRON UTRZYMANIA:

1. Dla kanalizacji sanitarnej – miejsce włączenia do istniejącej kanalizacji sanitarnej Ø300 o rzędnych studni 183,87/182,50; dz. nr 242/4 obręb nr 1

V. POSTANOWIENIA DODATKOWE:

1. Na wykonanie przyłącza należy uzyskać zgodę właścicieli sąsiednich działek na wejście w teren oraz na umieszczenie w nich urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych.
2. Zabrania się wprowadzania wód opadowych i roztopowych oraz wód drenazowych do kanalizacji sanitarnej.

VI. WAŻNOŚĆ WARUNKÓW: ustala się na okres dwóch lat od daty wydania w odniesieniu do stanu własności istniejącego w dniu wydania niniejszych warunków.

Otrzymują:

1 x Adresat

1 x a/a ZWK

Sporządził: Adam Przygoński

PREZES Zarządu
mgr inż. Krzysztof Ożóg